
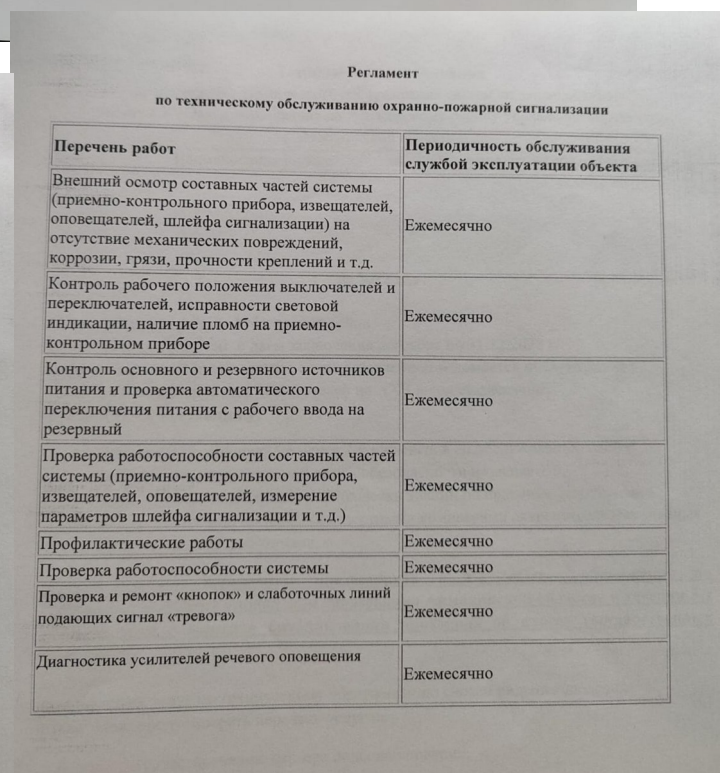
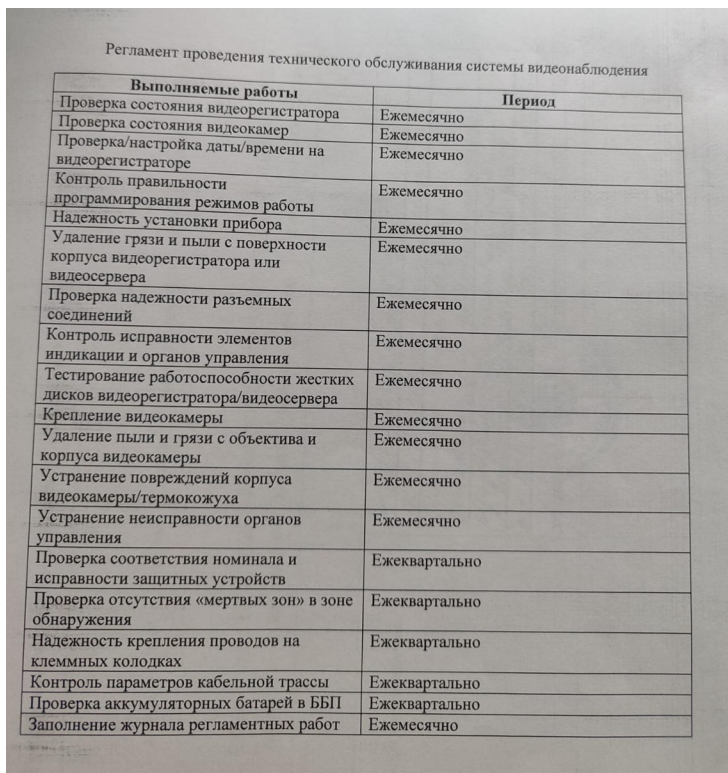
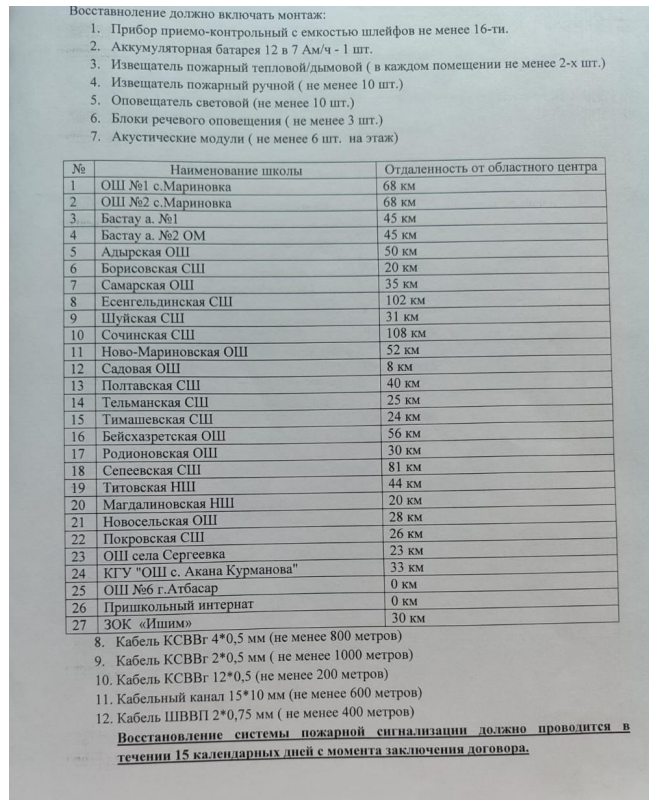


Справка по устранению нарушений пожарной безопасности по КГУ «Начальная школа села Титовка отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

1. Разработать специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты

Основание п. 11 Правил пожарной безопасности - **исправлено.**

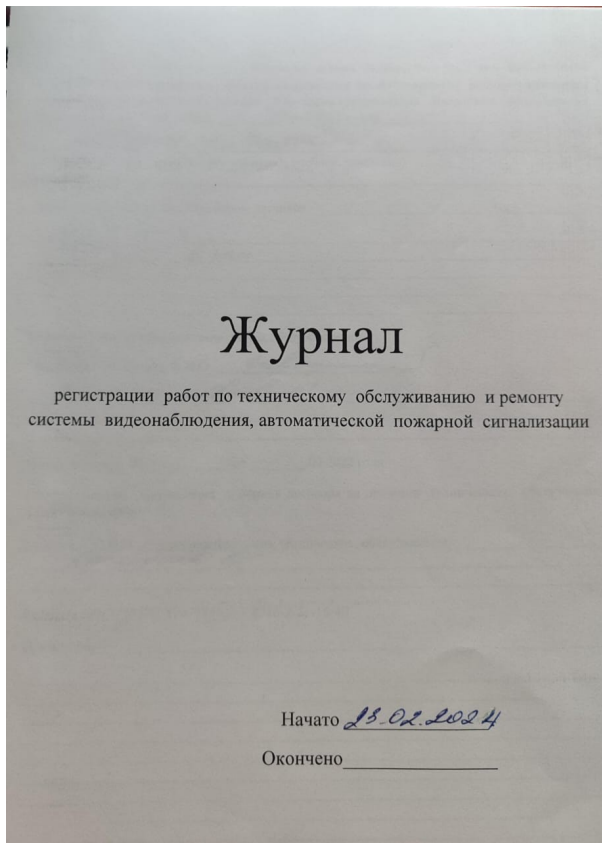

АКТ
техническое обслуживание

18.02 2024 года

Комиссия в составе
Поставщик - ТОО «Беркут-Кокше»

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Ақмолинской области»
Манаев
(указать населённый пункт и учебное заведение)

Представитель заказчика

Составили настоящий акт в том, что система автоматической пожарной сигнализации в помещениях, находится в работоспособном состоянии, проведено обслуживание.

АПС в исправном состоянии для восстановления в норме!

Работа по техническому обслуживанию проводится ТОО «Беркут-Кокше» в лице *Аманжол А* согласно Договор №48 от «06» февраля 2024 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Ақмолинской области»

Представитель заказчика *Манаев А.А.*

Поставщик: Зам директора ТОО «Беркут-Кокше» *Торгаутов Ж.Т.*

Дата	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии	Подпись исполнителя	Подпись заказчика	Примечание

2. Школу оборудовать достаточным количеством огнетушителей – **исправлено.**
Основание: п.13 Правил



3. В учебном классе в распределительных коробках соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить методом специальных зажимов. Основание п. 80 Правил – **исправлено**.



И.о.заведующей школы:



А.Ю.Мозер